


DETALHE CASA DE GÁS SEM ESCALA



CORTE CASA DE GÁS SEM ESCALA


Legenda

Filtro Y - 004410 NPT - 75micras


Regulador de alta pressão
c/ Segurança OPSO e Manômetro
Modelo APZ400
Pressão 1,5Kg/cm² - vazão 30 kh/h

Válvula de esfera para Gás



Válvula de retenção 1/2" c/ Pig Tail
para Cilindros P-190

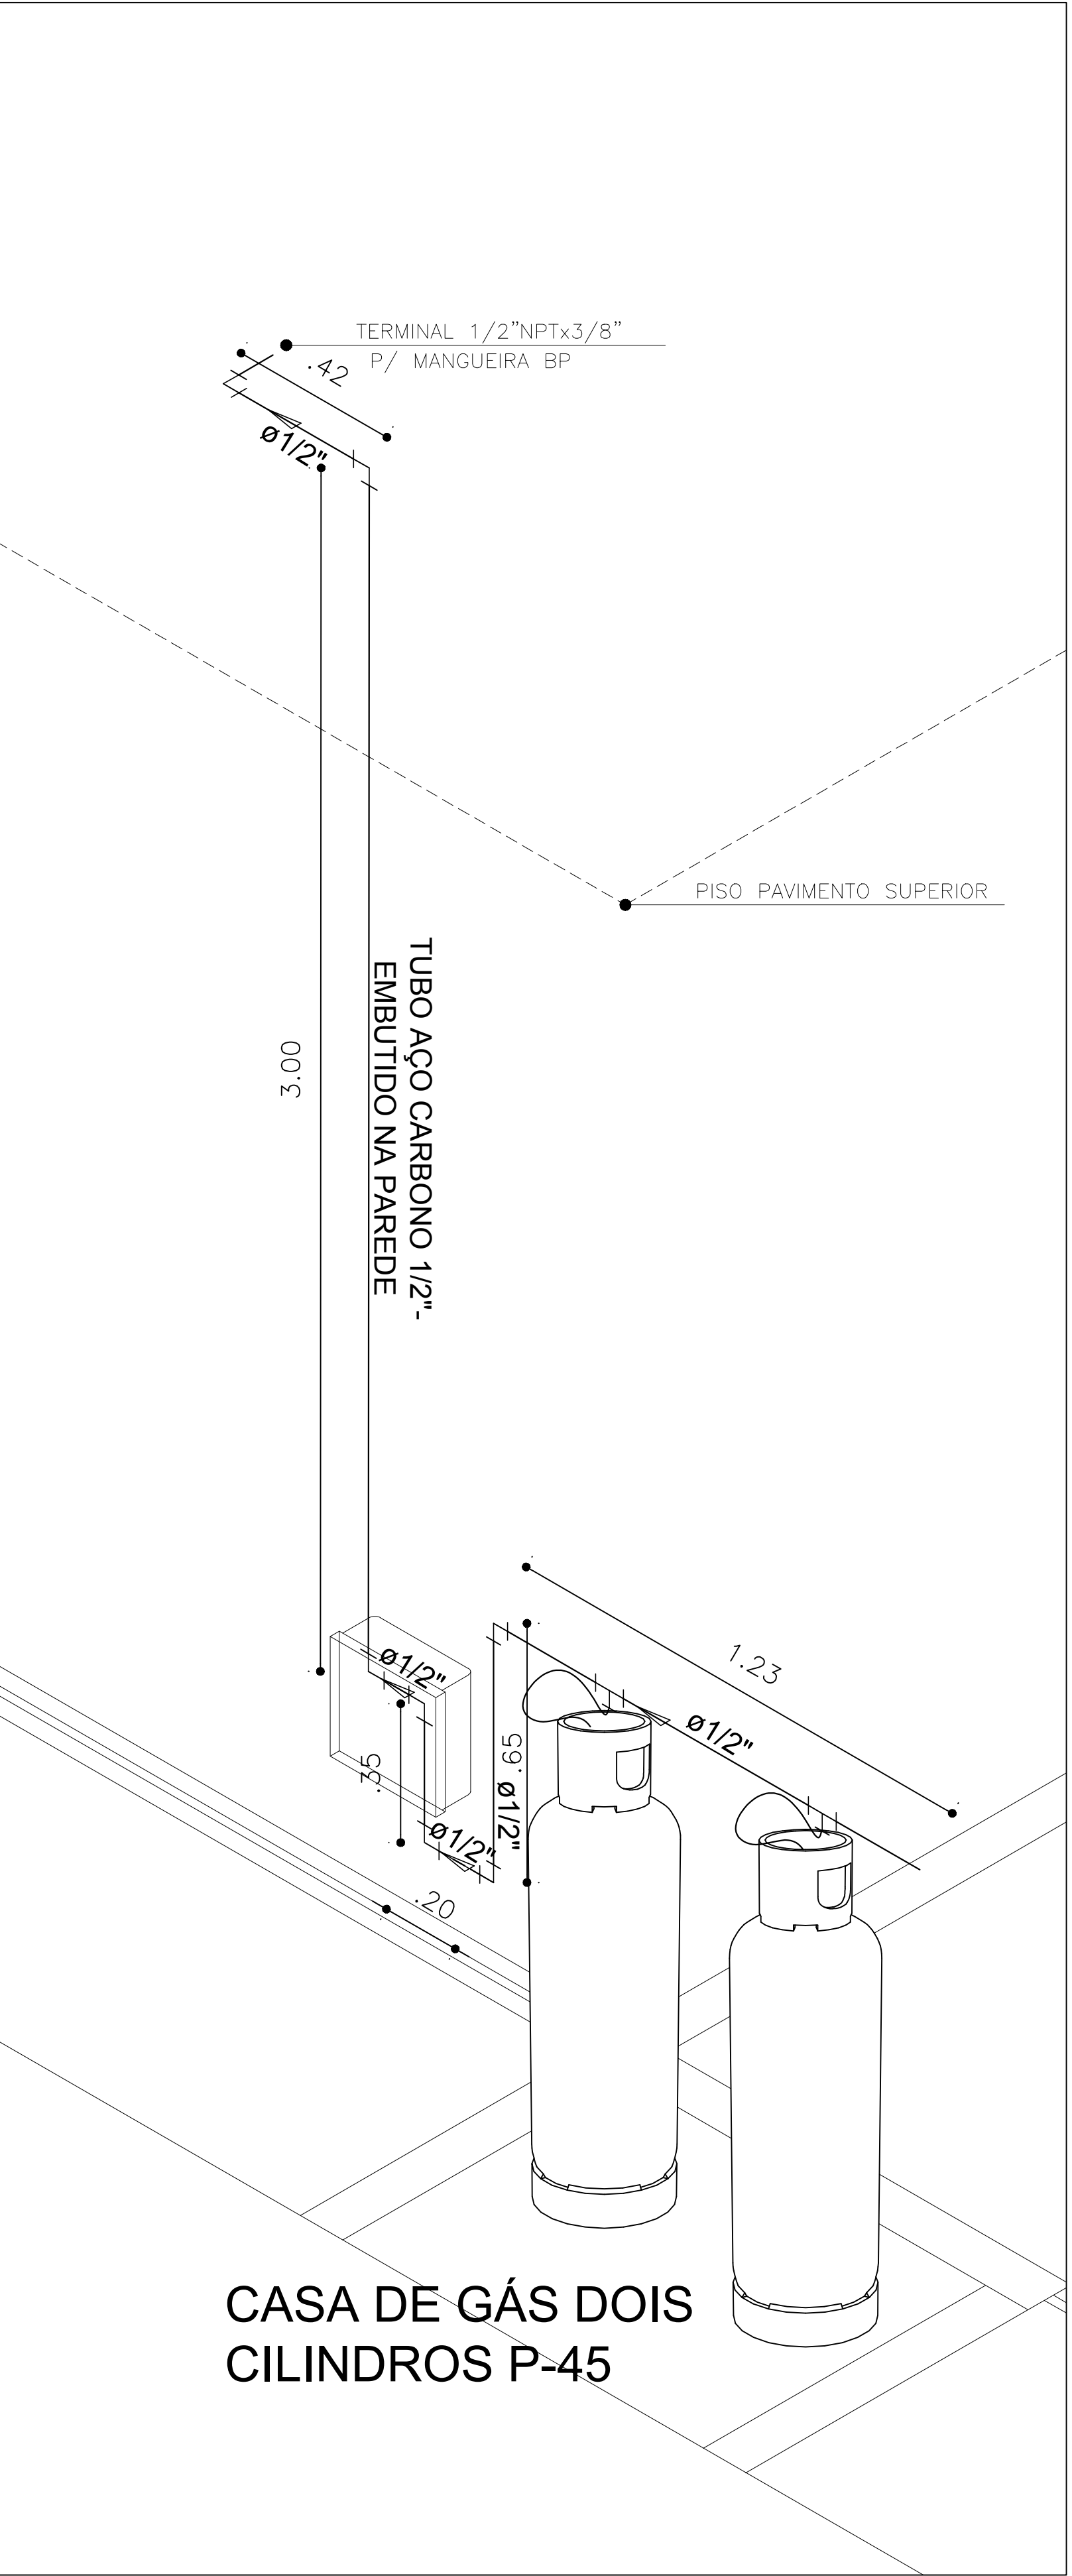


DETALHE ISOMETRICO TUBULAÇÃO DE GÁS SEM ESCALA

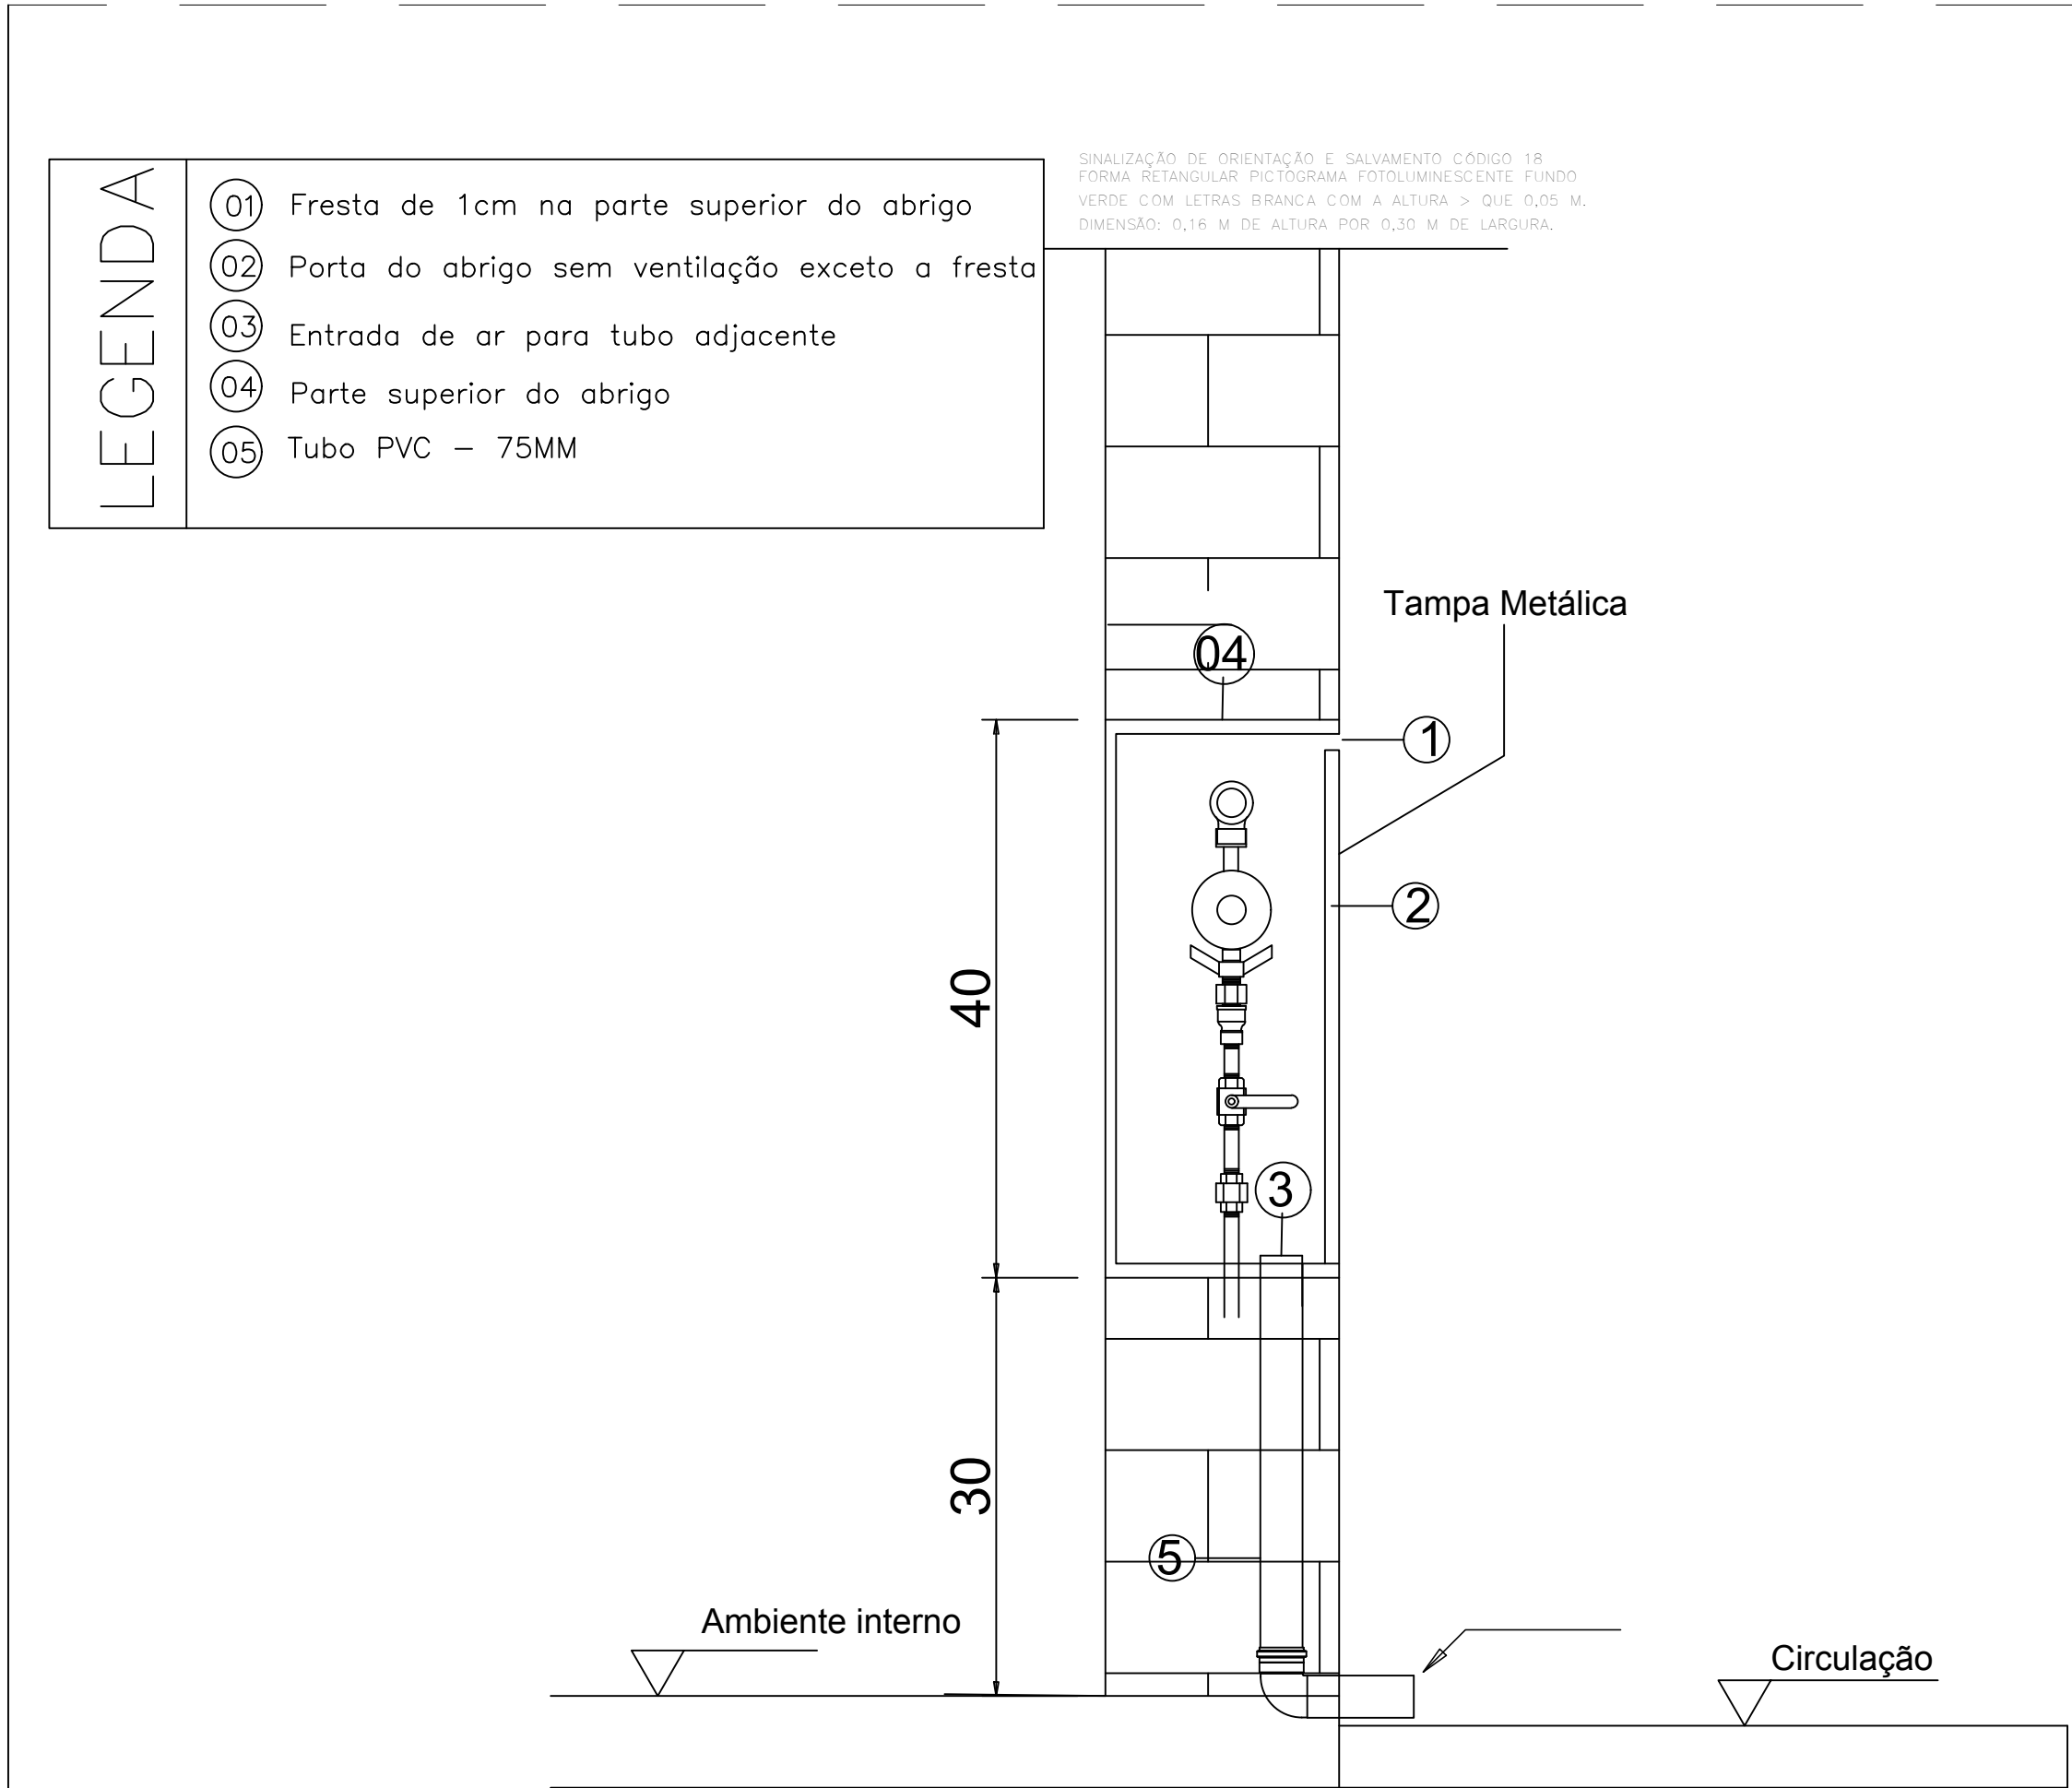

CORTE SEM ESCALA



DETALHE: 02 SEM ESCALA





DETALHE PONTO DE GÁS FOGÃO SEM ESCALA

DETALHE: PLACA DE ADVERTÊNCIA



NOTAS GERAIS:

- Todas as Tubulações são de Aço Carbono Galvanizado segundo norma NBR5590 - mínimo classe normal. As conexões são de Ferro Maleável com rosca NPT classe 300 (NBR:6590).
- Para Tubulações e conexões aparentes, aplicar pintura anticorrosiva epóxi para ambientes marítimos na cor Amarelo - 5Y8/12 Munsell ou 110 Pantone.
- Em Tubulações e conexões enterradas, aplicar pintura epóxi anticorrosiva e complementar recobrimdo com fita betuminosa (Torofita) em toda sua extensão. Terá identificação por fita plastica de advertência a 0,20 m da geratriz superior do tubo por toda a sua extensão.

REVISÃO:	DATA:	RESPONSÁVEL:	DESCRIÇÃO:		
CONTRATANTE:					
<div></div>		INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS MACHADO			
MINAS GERAIS - MG					
RODOVIA MACHADO - PARAGUAÇU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MACHADO - MINAS GERAIS - CEP: 37.750-000					
AUTORES DO PROJETO:		FRANCHA Nº :			
<div></div>		JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, SALA 402, BLOCO B, BAIRRO LAGOA NOVA, CEP: 59.075-810 - NATAL/RN			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jonas Israel Catão Rodrigues Eng. Civil - CREA 2102212641-2		04/05			
<div></div>					
INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS MACHADO			CATEGORIA ENG		
PLANTAS					
CONTEÚDO DA PRANCHA:					
DETALHES GLP					
Área Construída: 670,05 m²	Desenhista: Michael Dumaresq				
Arquivo:	Especialidade: Combate a incêndio				
Fase do Projeto: PROJETO EXECUTIVO	Escala: INDICADA	Data: 14/09/2017	REVISÃO: R00		